

**ACA VZW**Erkend controle-organisme
Elektrische installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

513002411

Ref: 2020010826 bis

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRIJKNAMEN EN/OF CONTROLEBEZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Kastanjelaan 4 2de, 2940 STABROEK				
Eigendom van:	Degraeve				
Opdrachtgever:	Degraeve John, Florahof 18, 8370 BLANKENBERGE				
Type lokalen:	Appartement	DNB:	Fluvius	Tarief:	Dag
EAN-code installatie:	541 44	Nr. teller:	9151533	Index:	59567
Installateur:	DW Electrics				
BTW-nr.:	Be 0729522845	Of ID-kaartnr:	/	Uitgereikt te:	/ op /
Agent-bezoeker:	Ken Hoeven				Datum onderzoek: 30/01/2020

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) - Interne procedure QPRO/ELE/001	
Type keuring:	Art. 271/271bis Periodieke controle
Bijkomende info:	Installatie deels vernieuwd na 01/10/1981
Herkeuring op:	0565-190624-01 rapport btw
Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking: Art. 86 Huishoudelijke lokalen of plaatsen (net TT - voeding van de elektrische installatie via elektrische teller)	

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1 x 230V	Max nominale stroom:	40 A	Nominale stroom hoofdverzekering:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4 x 6 mm ²	Type:	VVB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen			Sectie:	> 35 mm ²
				Aardgeleider:	16 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI:	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI :	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	5	Aantal borden:	1		

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	0,51 Ohm	Bescherming onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	+0,5 MOhm	Werking differentieel - Testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materiaal:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Werking differentieel - Foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Bescherming rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI		De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☐ Door hetzelfde organisme (*)	
AANTAL BIJLAGEN	Situatieschema's: Ja Eendraadsschema's: Ja Plan uitwendige invloeden: NVT Andere: /	DE AGENT BEZOEKER:	Visum van de verdeler:

Visum controle organismeACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be


Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie (en moet indien van toepassing voorgelegd worden aan de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk). Bovendien dient dit dossier elke aangebrachte wijziging te vermelden. Iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie moet voor ingebruikname onderworpen worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek. De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.


(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Elektrische schema's

John Degraeve
Kastanjelaan 4 bus 2
2940 Stabroek (Hoevenen)
GSM: 0499/367435

Schema's getekend door:
DW Electrics

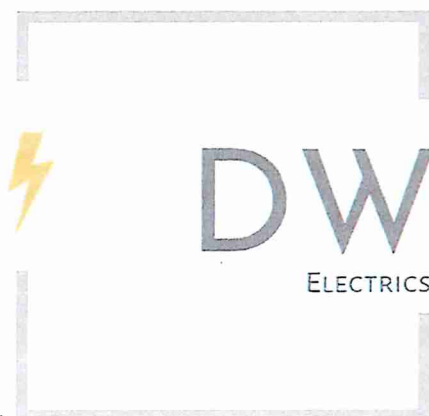

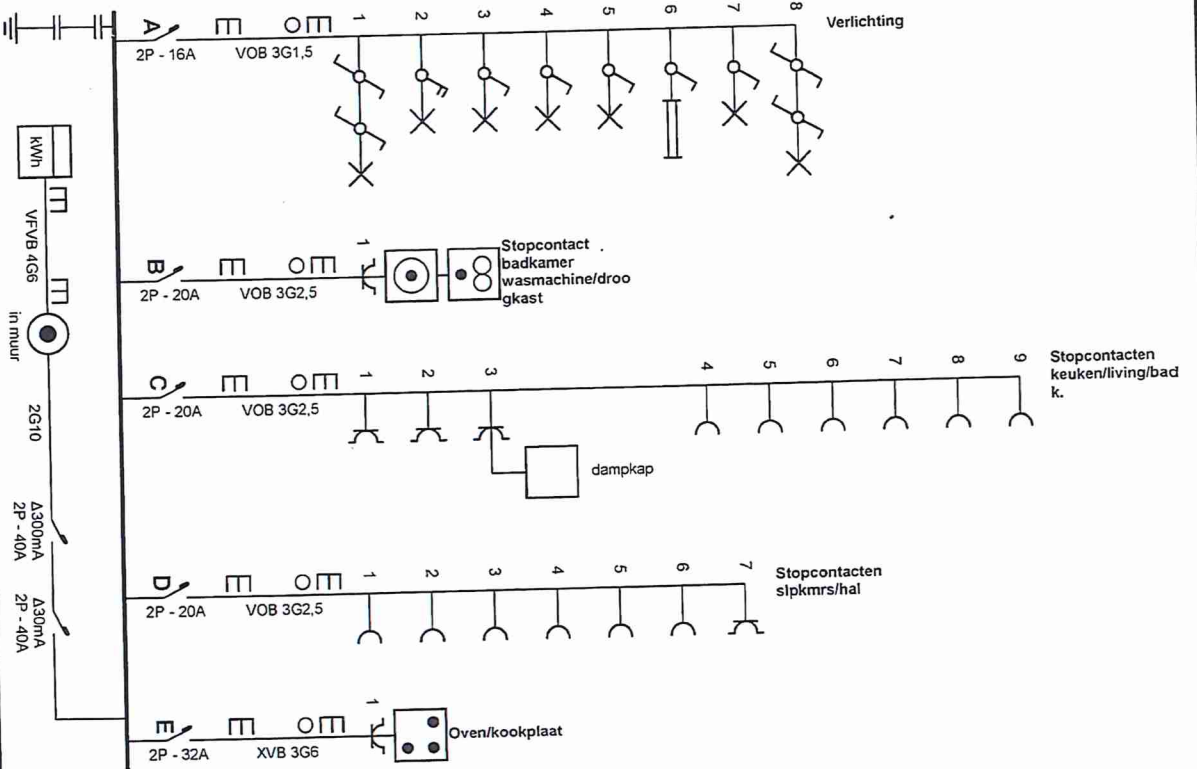

Plaats van de elektrische installatie

John Degraeve
Kastanjelaan 4 Bus 2
2940 Slabroek (Hoevenen)
Tel.: - GSM: 0499/367435
Fax: -
e-mail: john.degraeve@telenet.be

Installateur

DW Electrics
Kleine Molenvweg 209
2940 Slabroek
Tel.: - GSM: 0485/665793
Fax: -
e-mail: info@d-w-electrics.com
0729522845




ACA asbl - Organisation de Contrôle Agréé
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811/407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

relevo 306
30/01/2006

DW

p. 1/3
Eendraadschema
1 x 230V ~ 50Hz

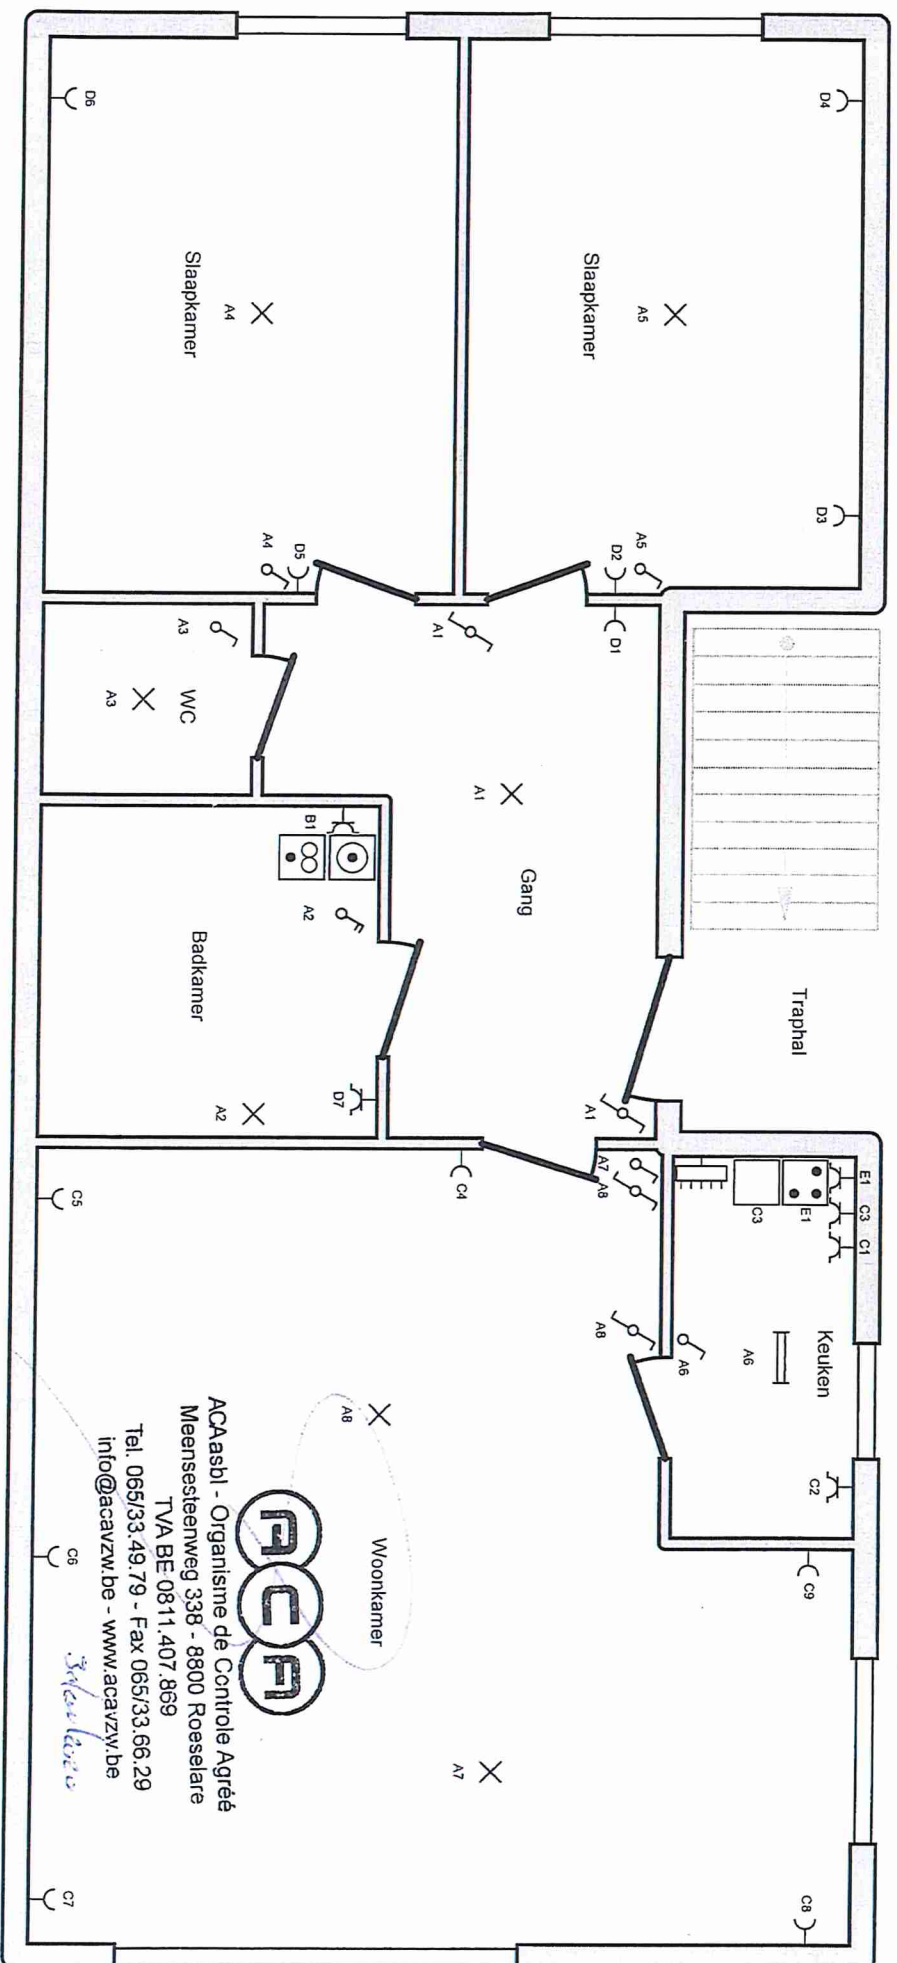

ACAabl - Organisme de Controle Agréé
 Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
 TVA BE 0811.407.869
 Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
 info@acavzw.be - www.acavzw.be



Stalpers

Plaats van de elektrische installatie

John Degraeve
 Kastanjeaan 4 Bus 2
 2940 Stabroek (Hoevenen)
 Tel.: - GSM: 0499/367435
 Fax: -
 e-mail: john.degraeve@telenet.be

Installateur

DW/ Electrics
 Kleine Molenvweg 209
 2940 Stabroek
 Tel.: - GSM: 0485/665793
 Fax: -
 e-mail: info@d-w-electrics.com
 0729522845

DW

P. 2/3
 Situatieschema
 1 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: DW Electrics

A:	Verlichting
B:	Stopcontact badkamer wasmachine/droogkast
C:	Stopcontacten keuken/living/badk.
D:	Stopcontacten slpkms/hal
E:	Oven/kookplaat



ACAasbl - Organisme de Contrôle Agréé
 Meensesteenenweg 338 - 8800 Roeselare
 TVA BE 0811.407.869
 Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
 info@acavzw.be - www.acavzw.be

30/01/2014

Plaats van de elektrische installatie

John Degraeve
 Kastanjelaan 4 Bus 2
 2940 Stabroek (Hoevenen)
 Tel.: - GSM: 0499/367435
 Fax: -
 e-mail: john.degraeve@telenet.be

Installateur

DW Electrics
 Kleine Molenvweg 209
 2940 Stabroek
 Tel.: - GSM: 0485/665793
 Fax: -
 e-mail: info@d-w-electrics.com
 0729522845

DW
 1 x 230V ~ 50Hz

p. 3/3
 Lijst Kringen

Schema's getekend door: DW Electrics