



ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tel. 03 216 28 90

Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15

1000 Brussel

Tel. 02 230 97 69

Fax 02 230 26 76

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 261/30408/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2180 Everen
Stadhouderslaan 19

EIGENAAR: Mestdach

Adres: id

OPDRACHTGEVER: id

Adres: id

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 08/04/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: wooning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x400+N V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 6 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40A 30mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 17; RA: 6 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Tie schenck

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelaar
naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08/04/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

WP 261
Willen Pasen

De directeur,

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hiervoor vermelde voorschriften.
Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art.271)

UITGEVOERDE CONTROLES

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's
 - de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...
 - de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
 - de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting
 - de controle van de foutstussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwerking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat
 - de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende)
 - van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaatsen en de klasse T
 - de visuele controle van vast of vast opgesteld materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
 - de visuele controle van verplaatsbaar materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de aandraadschema's en de situatieplannen
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft of middaellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen, dieren en rechtstreekse of onrechtstreekse te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit
- de verplichting, wanneer er overstromingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verlichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overstromingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overstromingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de noties: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

REGIONALE KANTOREN

SETEL BRUSSEL:
Dwarslaan 16 - 1000 BRUSSEL
Tel. 02 230 87 88 - Fax 02 230 26 76

SETEL ANTWERPEN:
Van der Swaenestraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tel. 03 216 28 60 - Fax 03 238 66 66
E-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be

REGIONALE KANTOREN:

- Sector Limburg:
7530 PAILL, Sint Jansstraat 57 Tel. 011 46 96 04 - Fax 011 45 44 88
E-mail: btvlimburg@btvcontrol.be

- Sector Noord-West-Vlaanderen:
3540 STADEL, Sint Jansstraat 171 Tel. 051 70 25 48 - Fax 051 70 54 48
E-mail: btvnoordwestvlaanderen@btvcontrol.be

- Sector Oost-Vlaanderen:
1192 WELLE, Brusselsesteenweg 928 Tel. 09 252 46 46 - Fax 09 252 60 60
E-mail: btvoostvlaanderen@btvcontrol.be

- Sector Brabant / Arr. Leuven:
3200 GELRODE (Aarschot), Leuvensesteenweg 383 bus 1
Tel. 016 63 47 45 - Fax 016 63 12 21
E-mail: btvbrabantsbrabant@btvcontrol.be

- Sector Zuid-West-Vlaanderen:
8530 HARELBEKE, Jan Breydelstraat 98
Tel. 056 70 54 05 - Fax 056 70 54 22
E-mail: btvzuidwestvlaanderen@btvcontrol.be

- Sector Brussel:
1190 BRUSSEL, Ruisbroeksesteenweg 75
Tel. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08
E-mail: btv.brussel@btvcontrol.be

BUREAUX REGIONAUX

SEIGE BRUXELLES:
Sind. Charles 16 - 1000 BRUXELLES
Tel. 02 230 87 88 - Fax 02 230 26 76

SEIGE D'ANTWERP:
Van der Swaenestraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tel. 03 216 28 60 - Fax 03 238 66 66
E-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be

BUREAUX REGIONAUX:

- Secteur de Liège:
4000 LIÈGE, Rue Julien d'Andrimont 1 bte 2
Tel. 04 253 19 72 - Fax 04 225 01 68
E-mail: btvliège@btvcontrol.be

- Secteur de Namur et Luxembourg:
5530 CHATEL, Avenue du Saint-Eloi 25
Tel. 023 21 35 27 - Fax 023 21 45 17
E-mail: btv.namur@btvcontrol.be

- Secteur de Hainaut:
7160 CHAPPELLE-LEZ-MERLAIMONT, Rue des Bureaux 1 A
Tel. 064 33 64 66 - Fax 064 33 05 08
E-mail: btv.hainaut@btvcontrol.be

- Secteur de Brabant Wallon:
1360 PERWEZ, Av. Wilmar 129 bte 1 Tel. 081 65 84 69 - Fax 081 65 84 78
E-mail: btv.brabantwallon@btvcontrol.be

- Secteur de Bruxelles:
1190 BRUXELLES, Chaussée de Ruisbroek 75
Tel. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08
E-mail: btv.brussel@btvcontrol.be

Endgeadschema Stadsbouwlaan 13 2180 Oelen

13	1.	III	20A	XVB 562,5mm ²	Vording tuin
	2.	II	20A	XVB 362,5mm ²	Wijk + werkstop Ruiten
	3.	II	20A	XVB 362,5mm ²	Dampkap + axn.
	4.	II	16A	XVB 362,5mm ²	Vording CV ketel.
	5.	II	16A	XVB 362,5mm ²	CV Verlichting + gang Verlichting
14	6.	II	16A	XVB 362,5mm ²	Verlichting voor kant gevel.
	7.	III	20A	XVB 566φ	Vording Kookplaat
	8.	II	20A	VOB 362,5φ	Stopcontactgrooten
	9.	II	16A		Reiniger
	10.	II	16A	XVB 362,5φ	Verlichting wask + 1 Stop.
15	11.	II	16A	VOB 362,5φ	Verlichting living + Ruiten + 4 Stop.
	12.	II	16A		Verlichting WC + Stop living + gang etc.
	13.	II	20A	XVB 362,5mm ²	Wasmachine
	14.	II	20A	XVB 362,5mm ²	Drage Ruit
	15.	II	16A	XVB 362,5mm ²	Bodem Ruiten
16	16.	II	16A	VOB 2,5mm ²	Verlichting 2de + Stop + Bad Ruiten.
	17.	II	16A	VOB 2,5mm ²	Verlichting badkamer + lichtgrooten. 20.

21. pulser 16A Ring 5 gang Verlichting.


22. klok Ring 5 nacht Verlichting gang GLV.

Eendvoudschema Stadsbouwplan 13 2180 Ekenen


13	1.	80A XVB 562,5mm ²	Vording tuin
	2.	80A XVB 362,5mm ²	Wijk + werkstop Reiken
	3.	80A XVB 362,5mm ²	Dampkap + oven
	4.	16A XVB 362,5mm ²	Vording C.V. ketel.
	5.	16A XVB 362,5mm ²	C.V. Verlichting + gang
	6.	16A XVB 362,5mm ²	Verlichting
	7.	16A XVB 362,5mm ²	Verlichting voor kant gevel.
15	8.	80A XVB 566φ	Vording Kookplaat
	9.	80A VOB 362,5φ	Stopcontact gangen
	10.	16A	Reiken
	11.	16A XVB 362,5φ	Verlichting wasruimte + 1 Stop
	12.	16A VOB 362,5φ	Verlichting living + Reiken + 4 Stop
	13.	16A	Verlichting WC + Stop living + gangen etc.
	14.	80A XVB 362,5mm ²	Wasmachine
	15.	80A XVB 362,5mm ²	Draag Raad
	16.	16A XVB 362,5mm ²	Boiler Reiken
	17.	16A VOB 2,5mm ²	Verlichting edge + Stop + Bad Reiken.
	18.	16A VOB 2,5mm ²	Vording paddepoel. + licht gangen etc.
	19.		20.

21. pulsar 16A living 5. gang verlichting.
22. 16A living 5. nacht verlichting gang GLV.

Stadt Pöchlarn 19
2180 Erben. GLV.

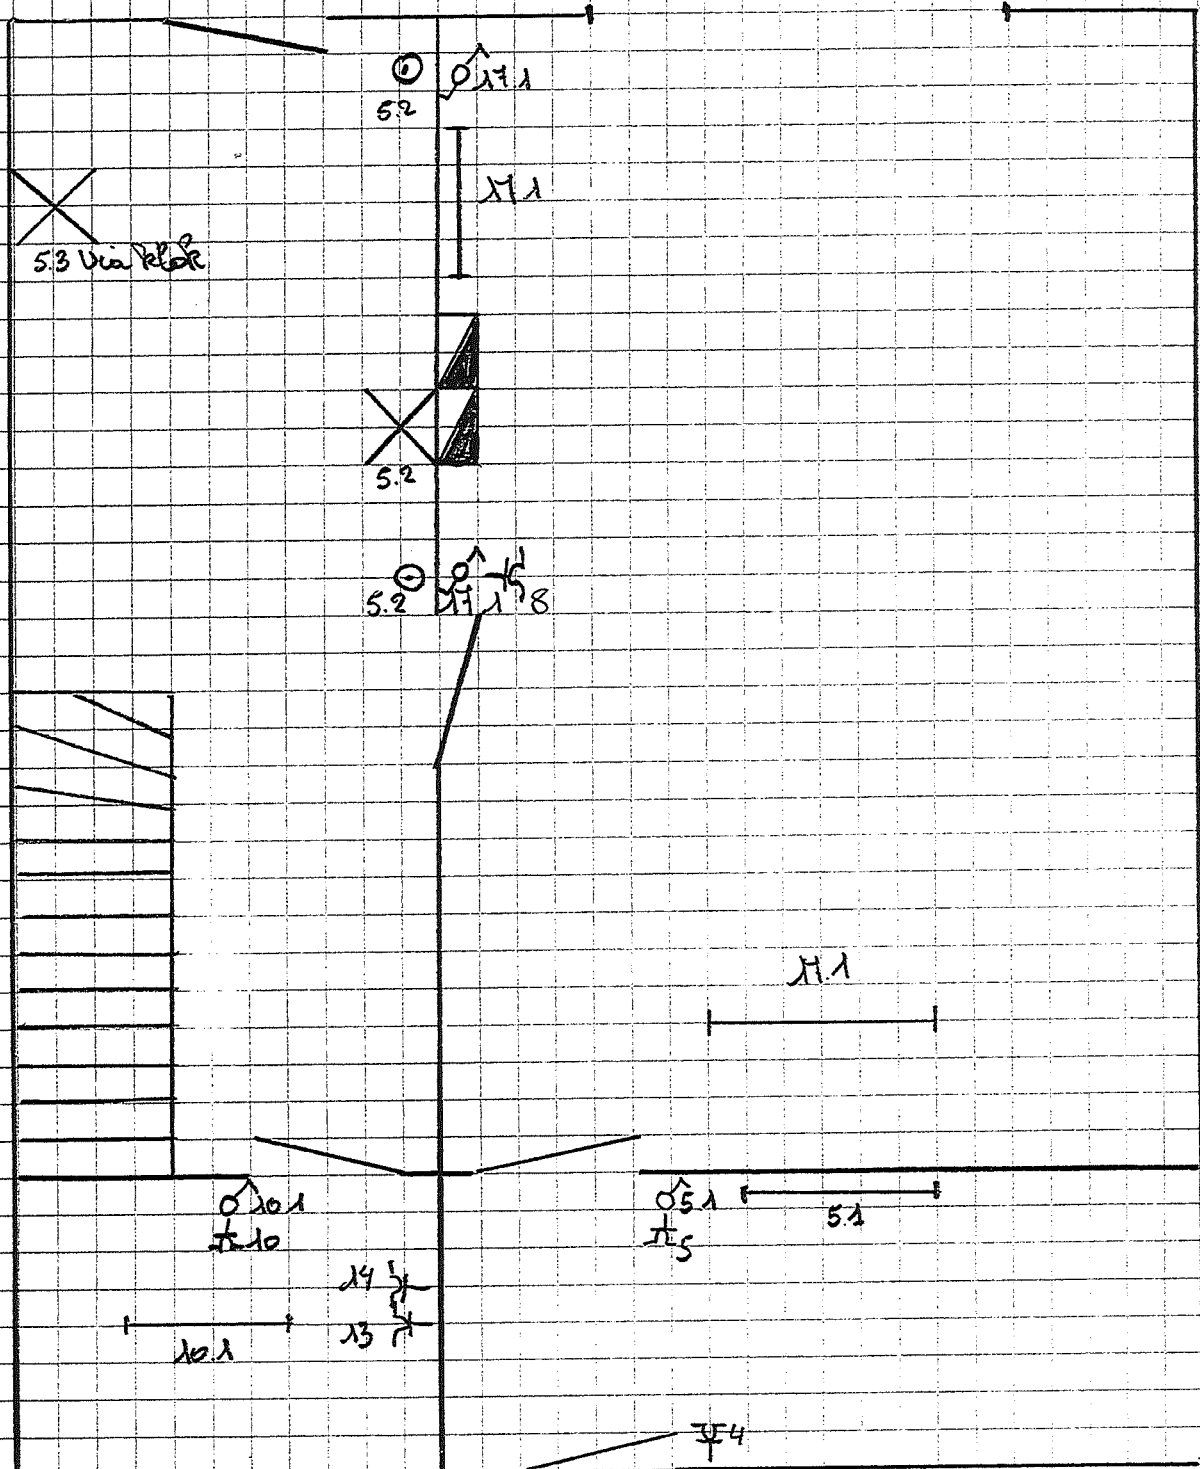

Stadsbrandweerlaan 19
2180 Erken.

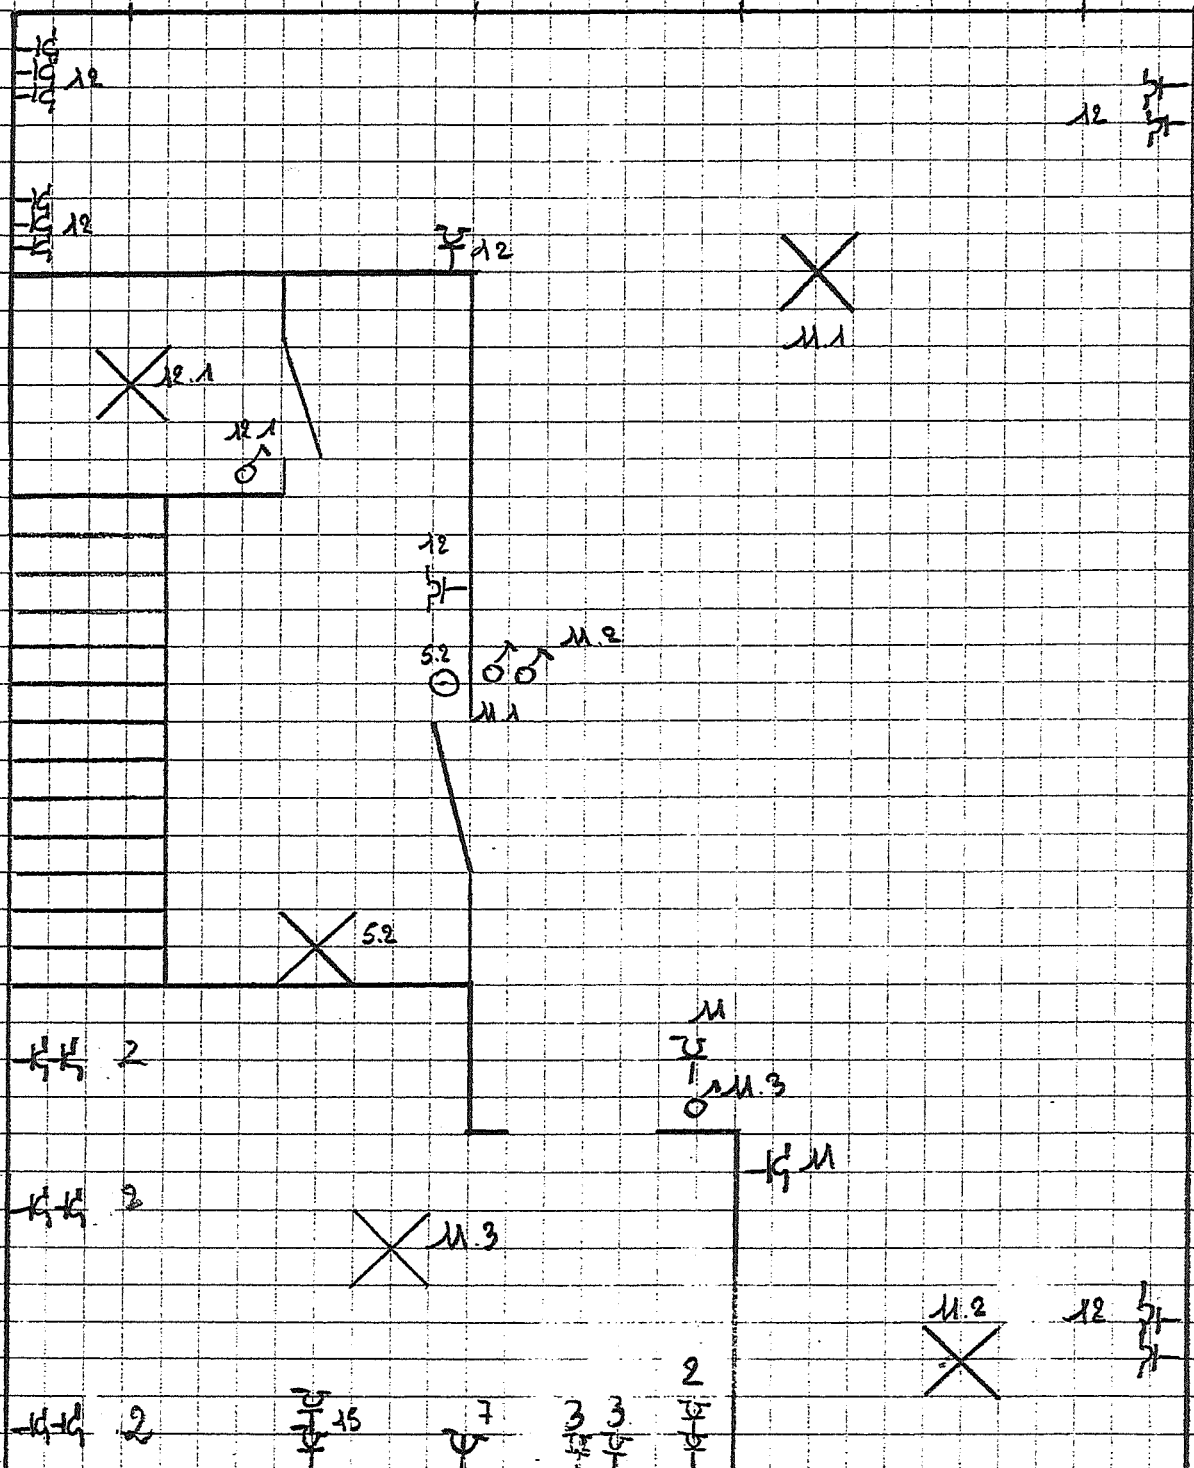

Stad Pauwelslaan 19
2180 Ekeien.

